

ПРОТОКОЛ № 2

відкритого обговорення щодо заміни заходів ремонтних робіт, передбачених додатком 5 до розрахунку тарифів, затверджених на 2020 рік

17 червня 2020 року

м. Кам'янське, Дніпропетровська область,
головна контора АТ «Дніпровська ТЕЦ»,
актова зала

ЗАПРОШЕНІ:

- Представник Кам'янської міської ради

ПРИСУТНІ:

Павлюченко І.М.	- заступник Генерального директора з економічних питань – член дирекції
Батиченко Г.О.	- заступник Генерального директора з питань перспективного розвитку виробництва – член дирекції
Писаревський І.Є.	- головний інженер – член дирекції
Русанова Т.В.	- Начальник ПЕВ

Порядок денний:

1. Обрання головуючого та секретаря відкритого обговорення.
2. Інформація щодо заміни заходів ремонтних робіт, передбачених додатком 5 до розрахунку тарифів, затверджених на 2020 рік.
3. Виступи учасників відкритого обговорення та прийняття рішення за наслідками відкритого обговорення

СЛУХАЛИ:

1. З першого питання порядку денного слухали:

Заступника Генерального директора з питань перспективного розвитку виробництва – член дирекції Батиченко Г.О., який привітав учасників відкритого обговорення та повідомив, що на адресу керівника підприємства надійшов лист Кам'янської міської від 16.06.2020 року вих. № 12вих-17/228 за підписом Першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради О.Чернишова щодо відсутності зауважень та заперечень до запропонованих змін та проведення слухань без особистої присутності представника місцевого органу самоврядування. Батиченко Г.О. запропонував розпочати обговорення, для чого обрати головою відкритого обговорення Павлюченко І.М. - заступника Генерального директора з економічних питань, а секретарем – Русанову Тетяну Василівну, начальника планово-економічного відділу.

За дану пропозицію голосували:

„ЗА”	-	4 голосів
„ПРОТИ”	-	0 голосів
утрималися від голосування	-	0 голосів

Голосували «одногolosно»

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати головою відкритого обговорення Павлюченко І.М.. - заступника Генерального директора з економічних питань – члена дирекції, секретарем – Русанову Тетяну Василівну, начальника планово-економічного відділу.
2. З другого питання порядку денного слухали:

Заступника Генерального директора з економічних питань – члена дирекції Павлюченко І.М., яка проінформувала учасників щодо процедури заміни заходів ремонтних робіт, передбачених додатком 4 до розрахунку тарифів, затверджених на 2020 рік без зміни: загальної вартості заходів ремонтних робіт, величин діючих тарифів та структури затверджених тарифів.

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі НКРЕКП) від 30.06.2017 року № 866 затверджено Порядок проведення відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП (далі Порядок). Згідно з положенням Порядку здійснюється відкрите обговорення даного питання. Зміни, які пропонується внести, не передбачають зміни загальної вартості заходів ремонтних робіт, величин діючих тарифів та структури затверджених тарифів, а саме захід «Капітальний ремонт електродвигунів» в сумі 380,0 тис.грн. пропонується вилучити, а захід «Ремонт турбін парових з генератором» в сумі 380,0 тис.грн. – включити до переліку робіт.

Головний інженер – член дирекції Писаревський І.Є. надав учасникам обговорення стислу характеристику заходу «Ремонт турбін парових з генератором» та необхідність його здійснення, яке полягає в наступному.

На АТ «Дніпровська ТЕЦ» в 1947 році був встановлений турбогенератор АТ-25-2 ст. № 4, який був виготовлений в 1946 році Уральським турбомеханічним заводом. Турбогенератор АТ-25-2 має 2 циліндра: високого і низького тиску відповідно с роторами високого і низького тиску. Ротор високого тиску складається з лопаткового апарату с 1-ї по 21 ступінь.

Умови експлуатації турбіни АТ-25-2 на даний момент: тиск – 29 кг/см² температура 400 °С, загальний наробіток турбіни на 01.01.2020р. з моменту введення в експлуатацію складає 328429 годин. Останній капітальний ремонт проводився в 2017 році.

В період опалювального сезону 2019- 2020 р.р. при роботі турбіни з'явився та посилюється витік пари через переднє кінцеве ущільнення, що призводить до проникнення пари в корпус підшипника №1 та нерівномірних показників осьового зсуву.

Під час віброконтролю на протязі експлуатації турбіни в 2019 – 2020 р.р. була виявлена низькочастотна вібрація на підшипнику №1.

При огляді опорно - упорного підшипника було виявлено відшарування бабіта від вкладиша підшипника, даний дефект впливає на появу низькочастотної вібрації, що недопустимо згідно ГКД 34.20.507-2003. Вищезазначені дефекти значно знижують надійність роботи турбіни.

Капітальний ремонт турбогенератора АТ-25-2 ст. № 4 планується виконати у 2021 році, але враховуючи виявлені дефекти, подальша експлуатація турбіни ст. № 4 не гарантує її надійної роботи та може спричинити виникнення аварійної ситуації з пошкодженням обладнання. Для запобігання виникненню аварійної ситуації, забезпечення надійної та економічної роботи обладнання необхідно проведення ремонту турбогенератора ст.№ 4 у 2020 році з заміною поточного ремонту на середній в період з 01.06. по 26.06. Відповідно ГКД 34.20.661-2003 (у редакції Наказу Міненерговугілля України від 15.03.2019 р. № 124) глави 3 Терміни та визначення понять, середній ремонт установки – ремонт установки, що виконується для відновлення її техніко-економічних характеристик до заданих значень із заміною і (або) відновленням складових частин обмеженої номенклатури. Виконання середнього ремонту буде проходити у міжопалювальний період, коли ТЕЦ не працює через відсутність гарячого водопостачання у місті. ТГ-4 має найкращий ККД, тому його участь у проходженні опалювального періоду 2020-2021 років є досить важливим та доцільним.

В період середнього ремонту необхідно виконати наступні невідкладні роботи:

- провести заливку бабіта підшипника №1, розточку і центрування;
- провести дефектацію проточної частини з метою уточнення обсягів робіт на кап. ремонт у 2021р.;
- провести заміну робочих і установочних колодок;
- провести перецентровку ротору високого тиску;
- заварити тріщину в конденсаторі між його долями.

Проведення середнього ремонту турбогенератора АТ-25-2 ст. № 4 у 2020 році не вплине на проведення запланованого на 2021 рік капітального ремонту. Капітальний ремонт ТГ-4 відбудеться у 2021 році з уточненим обсягом робіт.

3. З третього питання порядку денного слухали:

Учасника відкритих обговорень повідомили, що заперечення та запитання відсутні.

Голова відкритого обговорення Павлюченко І.М. подякувала присутнім за участь в громадських слуханнях та за виступи і поставила на голосування наступний проект рішення за результатами відкритого обговорення:

1. Враховуючи відсутності зауважень та заперечень місцевого органу самоврядування (лист Кам'янської міської від 16.06.2020 року вих. № 12вих-17/228), підтримати пропозицію АТ «Дніпровська ТЕЦ» щодо заміни заходів ремонтних робіт, передбачених додатком 5 до розрахунку тарифів, затверджених на 2020 рік.
2. За результатами проведених відкритих обговорень скласти та направити до НКРЕКП протокол на підтримку пропозицій АТ «Дніпровська ТЕЦ» щодо заміни заходів ремонтних робіт, передбачених додатком 5 до розрахунку тарифів, затверджених на 2020 рік.

За дану пропозицію голосували:

„ЗА”	-	4	голосів
„ПРОТИ”	-	0	голосів
утрималися від голосування	-	0	голосів

Голосували «одноголосно»

ВИРІШИЛИ:

1. Враховуючи відсутності зауважень та заперечень місцевого органу самоврядування (лист Кам'янської міської від 16.06.2020 року вих. № 12вих-17/228), підтримати пропозицію АТ «Дніпровська ТЕЦ» щодо заміни заходів ремонтних робіт, передбачених додатком 5 до розрахунку тарифів, затверджених на 2020 рік.
2. За результатами проведених відкритих обговорень скласти та направити до НКРЕКП протокол на підтримку пропозицій АТ «Дніпровська ТЕЦ» щодо заміни заходів ремонтних робіт, передбачених додатком 5 до розрахунку тарифів, затверджених на 2020 рік.

Заперечення та доповнення відсутні.

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось на засадах гласності та відкритості.

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось з порушенням процедури, встановленої Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866.

Голова відкритого обговорення

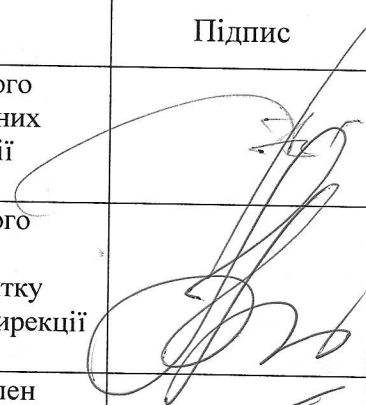



Секретар відкритого обговорення



Павлюченко І.М.

Русанова Т.В.

РЕЄСТР
учасників відкритого обговорення

№ з/п	П.І.Б.	Назва організації (підприємства)	Посада	Підпис
	Павлюченко І.М.	АТ «Дніпровська ТЕЦ»	заступник Генерального директора з економічних питань – член дирекції	
	Батиченко Г.О.	АТ «Дніпровська ТЕЦ»	заступник Генерального директора з питань перспективного розвитку виробництва – член дирекції	
	Писаревський І.Є.	АТ «Дніпровська ТЕЦ»	головний інженер – член дирекції	
	Русанова Т.В.	АТ «Дніпровська ТЕЦ»	Начальник ПЕВ	

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою

« 4 » (*роздрук*) аркушів

Заст. генерального директора з економічних питань

ПАТ «Дніпровська ТЕН»

І.М.Павлюченко

« 17 » _____

